


# VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok  
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények  
labor Nr: 2011/97

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 1. sz. fúrás 1,5 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		53,69	68,81	65,30	
folyási határ wL	1	113,69	124,48	120,11	46
	2	121,46	132,22	127,72	38
	3	54,38	65,00	60,32	23
	4	125,50	139,54	133,02	12
sodrési határ wp	1	105,52	116,24	113,86	
	2	105,96	116,28	113,93	

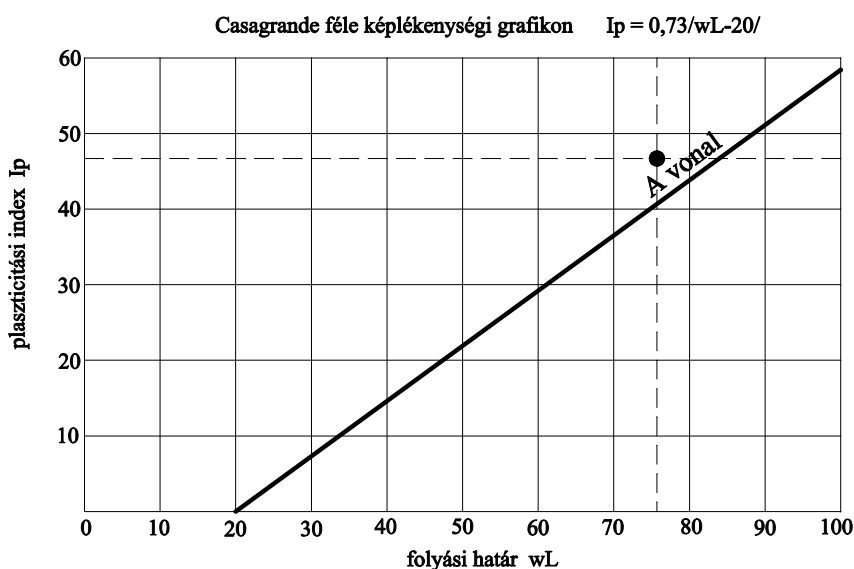

## Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	30,23
folyási határ wL %	75,70
sodrési határ wp %	29,01
plaszticitási index Ip %	46,69
konzisztencia index Ic	0,97
állapot minősítése	merev