

# VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok  
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények  
labor Nr: 2011/99

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 2. sz. fúrás 1,8 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		48,01	74,34	68,98	
folyási határ wL	1	27,76	40,67	35,89	33
	2	45,73	57,55	53,07	29
	3	118,33	133,77	127,47	12
	4	107,52	118,87	114,07	9
sodrési határ wp	1	115,47	127,81	125,35	
	2	119,36	130,15	127,83	

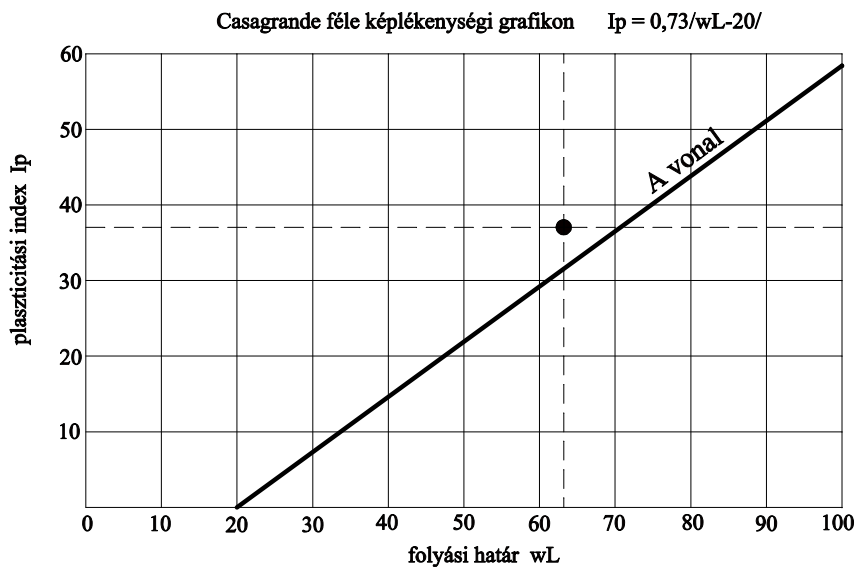

## Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	25,56
folyási határ wL %	63,20
sodrési határ wp %	26,14
plaszticitási index Ip %	37,05
konzisztencia index Ic	1,02
állapot minősítése	kemény