

VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/100

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 2. sz. fúrás 2,6 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	
víz tartalom w		25,16	40,82	37,47	
folyási határ wL	1	130,47	146,19	139,99	N. 20
	2	115,55	130,86	124,65	16
	3	124,58	138,89	133,42	34
	4	123,16	137,53	131,88	28
sodrési határ wp	1	107,97	120,81	117,94	
	2	110,69	121,80	119,30	

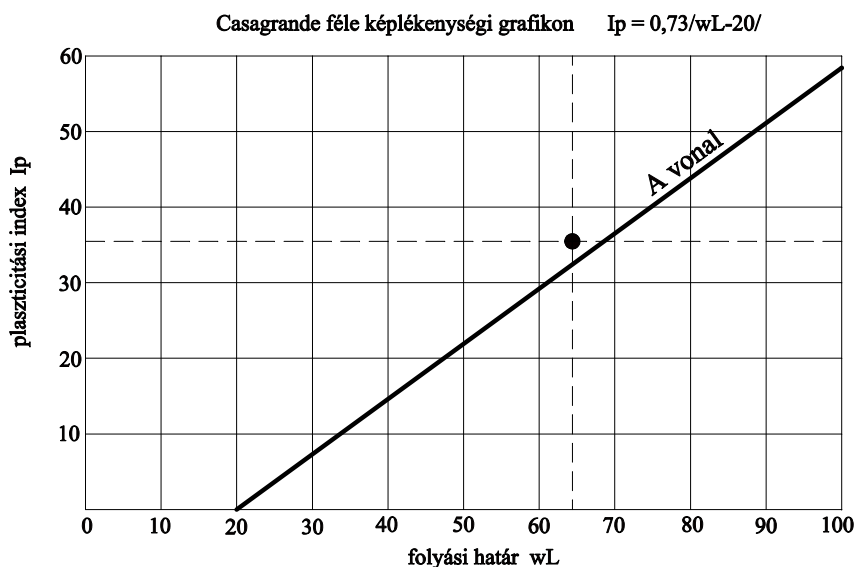

Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víz tartalom w %	27,21
folyási határ wL %	64,38
sodrési határ wp %	28,91
plaszticitási index I_p %	35,47
konzisztencia index I_c	1,05
állapot minősítése	kemény