

# VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok  
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények  
labor Nr: 2011/192

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Szombathely, Markusovszky Kórház


A minta származási helye: 1. sz. fúrás 2,8 méter

A mintavétel időpontja: 2011.12.17.

A vizsgálat időpontja: 2011.12.18.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		26,27	56,13	50,83	
folyási határ wL	1	128,44	142,48	137,78	42
	2	109,12	123,21	118,21	30
	3	50,47	64,32	59,02	12
	4	126,13	139,33	134,46	14
sodrési határ wp	1	119,32	131,89	128,99	
	2	115,14	127,77	124,84	

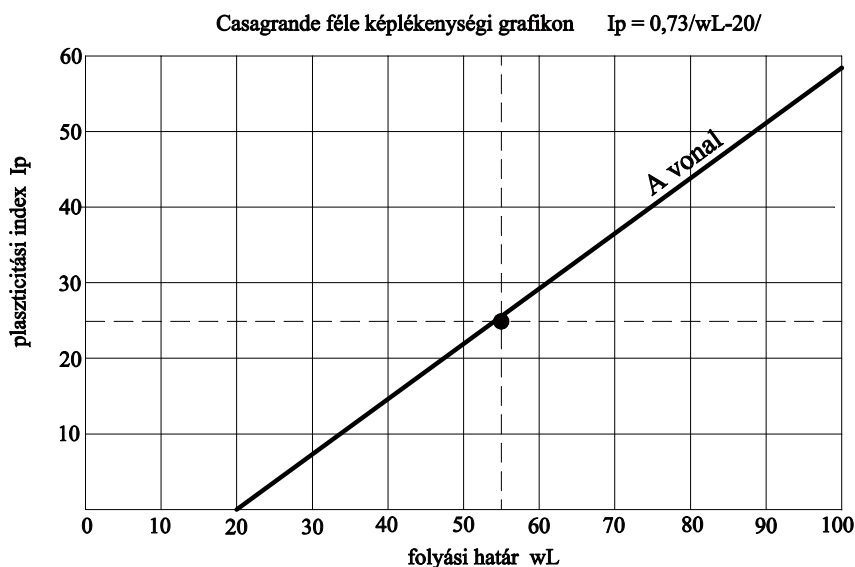

## Eredmények

A minta megnevezése: közepesen plasztikus agyag

víztartalom w %	21,58
folyási határ wL %	54,98
sodrési határ wp %	30,10
plaszticitási index $I_p$ %	24,88
konzisztencia index $I_c$	1,34
állapot minősítése	kemény