


VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/102

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 5. sz. fúrás 4,3 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		25,35	48,67	41,90	
folyási határ wL	1	25,21	38,14	33,02	21
	2	50,50	67,33	60,45	19
	3	26,25	40,73	35,07	32
	4	126,16	142,24	136,09	37
sodrési határ wp	1	114,04	125,14	122,21	
	2	103,66	115,33	112,27	

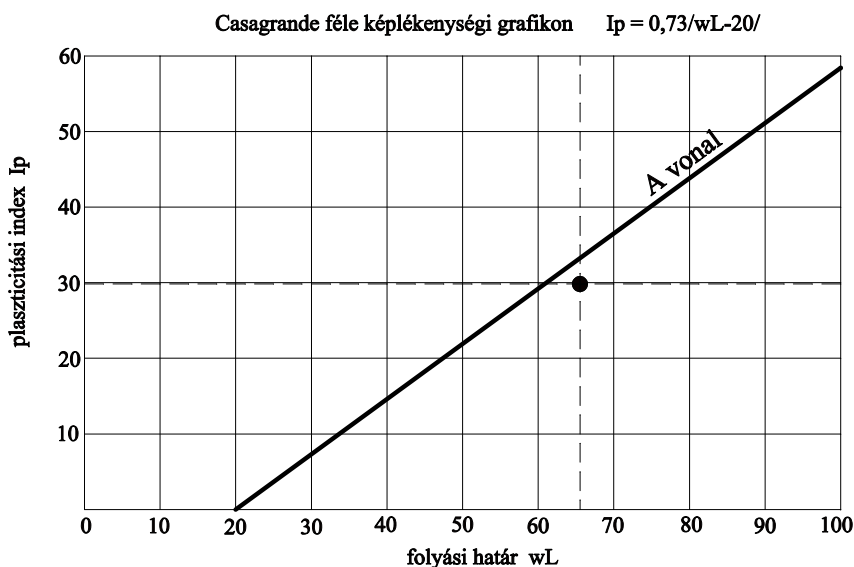

Eredmények

A minta megnevezése: közepesen plasztikus agyag

víztartalom w %	40,91
folyási határ wL %	65,52
sodrési határ wp %	35,70
plaszticitási index I_p %	29,82
konzisztencia index I_c	0,83
állapot minősítése	merev