


VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/103

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 4. sz. fúrás 2,0 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		44,76	61,84	58,03	
folyási határ wL	1	128,63	142,94	137,41	47
	2	25,55	38,83	33,57	30
	3	25,15	39,22	33,48	22
	4	57,90	69,37	64,44	11
sodrési határ wp	1	110,96	121,32	119,08	
	2	104,64	114,96	112,70	

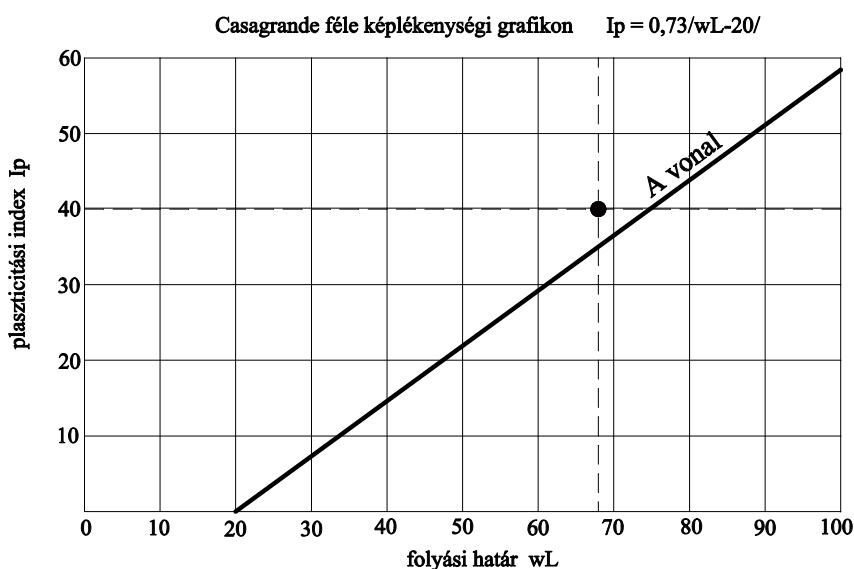

Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	28,71
folyási határ wL %	67,95
sodrési határ wp %	27,81
plaszticitási index I_p %	40,14
konzisztencia index I_c	0,98
állapot minősítése	merev