


VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények
labor Nr: 2011/104

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Sopron GYESEV


A minta származási helye: 4. sz. fúrás 4,0 méter

A mintavétel időpontja: 2011.07.13.

A vizsgálat időpontja: 2011.07.15.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		25,29	43,15	38,88	
folyási határ wL	1	25,12	37,33	32,34	34
	2	26,27	38,52	33,37	26
	3	26,32	37,79	32,85	14
	4	53,93	67,35	61,38	11
sodrési határ wp	1	122,35	132,63	130,28	
	2	117,78	129,79	126,96	

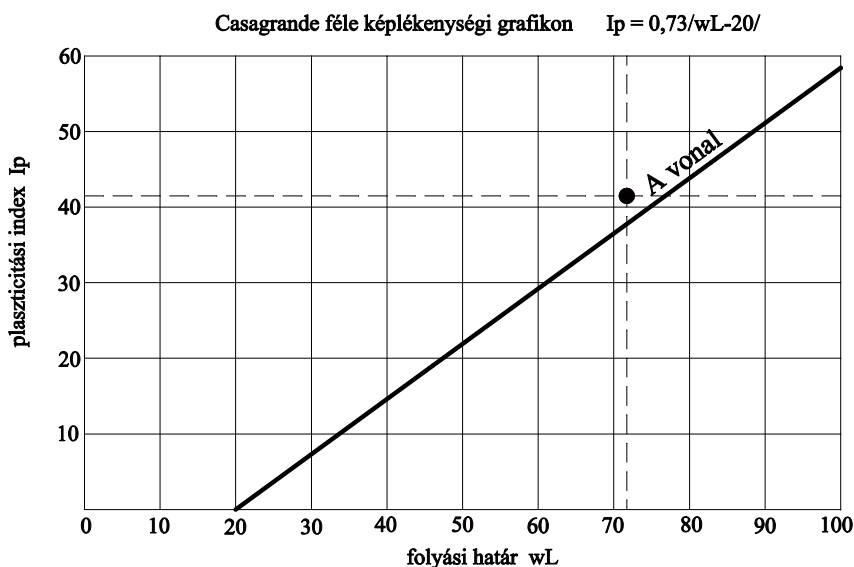

Eredmények

A minta megnevezése: kövér agyag

víztartalom w %	31,42
folyási határ wL %	71,72
sodrési határ wp %	30,23
plaszticitási index I_p %	41,48
konzisztencia index I_c	0,97
állapot minősítése	merev