


# VASI GEOTECHNIKA KFT

Laboratórium: 9700 Szombathely Zanati ut 4. tel: +36 20/9614-233

www.geo-technika.hu e-mail: info@geo-technika.hu



Víztartalom és Atterberg határok  
/water content and Atterberg limits/

Vizsgálati eredmények  
labor Nr: 2011/193

Az alkalmazott szabvány: MSZE CEN ISO/TS 17892-1 és -12 az alkalmazott módszer folyáshatár megállapításhoz: Casagrande készülék

Helyszín, munka megnevezése: Szombathely, Markusovszky Kórház


A minta származási helye: 1. sz. fúrás 9,5 méter

A mintavétel időpontja: 2011.12.17.

A vizsgálat időpontja: 2011.12.18.

Laboráns: Mészáros Ferenc

		tára / g /	tára + Gn / g /	tára + Go / g /	N.
víztartalom w		27,25	49,94	45,59	
folyási határ wL	1	124,56	140,32	136,30	22
	2	44,75	62,32	57,58	16
	3	54,36	70,54	66,57	42
	4	53,67	72,14	67,48	26
sodrési határ wp	1	117,76	128,89	126,94	
	2	113,16	128,25	125,65	

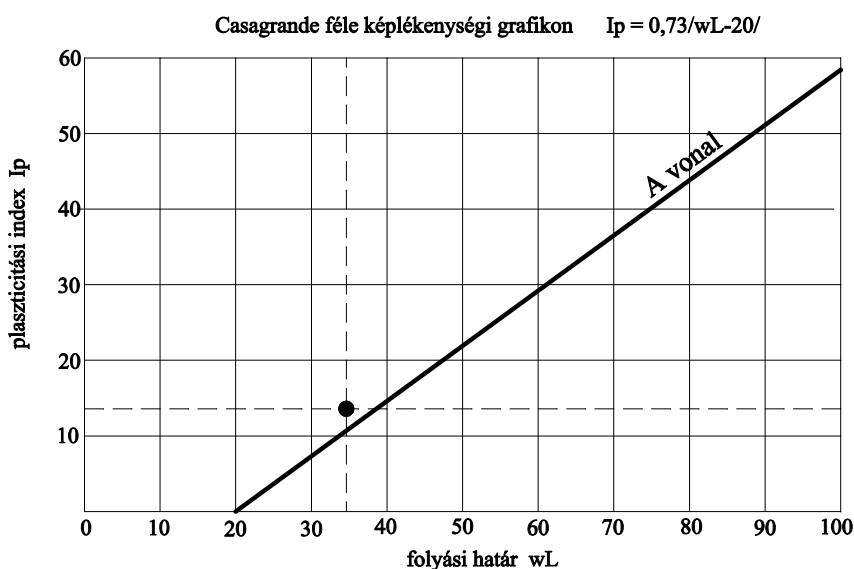

## Eredmények

A minta megnevezése: iszap

víztartalom w %	23,72
folyási határ wL %	34,62
sodrési határ wp %	21,03
plaszticitási index $I_p$ %	13,59
konzisztencia index $I_c$	0,80
állapot minősítése	merev